

Вх. № 5 от 23.01.2018г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 января 2018

Тверь

№ Т-28-Н

О проведении плановой выездной проверки юридического лица

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 107 (МБДОУ Детский сад № 107, ИНН 6904031733).

2. Место нахождения: 170004, Тверская область, г. Тверь, ул. Константина Заслонова, д. 17.

Место фактического осуществления деятельности: 170004, Тверская область, г. Тверь, ул. Константина Заслонова, д. 17.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:

- Кулешову Ольгу Васильевну – государственного инспектора отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4. К проведению проверки эксперты, представители экспертных организаций не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного энергетического надзора; государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, реестровые номера функций в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почт. адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д.73, Тверь, 170021
Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41
E-mail: tvnz@cntr.gosnadzor.ru
<http://www.cntr.gosnadzor.ru>
ОКПО 02844133, ОГРН 1067746766240
ИНН/КПП 7702609639/770201001

170004, г. Тверь, ул.Константина Заслонова, д.17
(место составления акта проверки)

09 февраля 2018
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

**Акт проверки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 7.1-0028пл-А/0026-2018**

По адресу/адресам: 170004, г. Тверь, ул.Константина Заслонова, д.17
(место проведения проверки)

Место фактического осуществления деятельности: 170004, г. Тверь, ул.Константина Заслонова, д.17

На основании распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.01.2018г. № Т - 28- пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №107 (Сокращенное название: МБДОУ детский сад №107). ИНН 6904031733

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« - » - 20 г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -

« - » - 20 г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -

(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней / 25 часов в период с 05.02.2018 по 09.02.2018
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ детский сад №107 Лебедева Инна Сергеевна

05.02.2018г. в 11 час.00 мин.

(Фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

- Кулешова Ольга Васильевна - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(Фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Заведующий МБДОУ детский сад №107 Лебедева Инна Сергеевна, действующая на основании Устава, утвержден приказом начальника управления образования администрации г.Твери №1257 от 20.11.2015, приказа «О назначении на должность» №63 от 06.06.2000

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

-Источник питания – ПС 110/35кВ «Пролетарская» , ф.20, ТП-268

-II категория надежности электроснабжения;

-Рр-99кВт.

- Государственный контракт на поставку электроэнергии №6900012670 от 22.12.2017 с АО «ТверьАтомЭнергосбыт»

- На обслуживание электроустановок заключен договор №7/18 от 27.12.2018 с Тверским городским отделением ТРО ВДПО.

- На основании Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» МДОУ детский сад №107 относится к организациям, которые должны провести обязательное энергетическое обследование. Энергетический паспорт №б/н от августа 2017 выполнен ООО «Регионэнергоконтроль».

Выявлены нарушения требований безопасности в электроэнергетике при осуществлении федерального государственного энергетического надзора (в части электрических установок и сетей):

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативно документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Не организована эксплуатация электроустановок детского сада подготовленным электротехническим персоналом или силами специализированной организации по договору. В договоре с ООО «ВДПО» №АПС 118/17 от 13.02.17 указано только обслуживание электроустановок, без эксплуатации.	п.1.2.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003г., №4145	Юридическое лицо - МДОУ детский сад №107 Должностное лицо – заведующий Лебедева И.С.
2.	Не переоформлен акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон с электросетевой организацией.	п.1.8.1. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены Минэнерго 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Минюстом 22.01.2003 г., рег. № 4145	Юридическое лицо - МДОУ детский сад №107 Должностное лицо – заведующий Лебедева И.С.
3.	Не составлен перечень технической документации, утвержденный руководителем.	гл.1.8.1, 1.8.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003г., №4145	Юридическое лицо - МДОУ детский сад №107 Должностное лицо – заведующий Лебедева И.С.
4.	Отсутствует «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве».	п.1.7.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	Юридическое лицо - МДОУ детский сад №107 Должностное лицо – заведующий Лебедева И.С.
5.	Не назначен распоряжением работник с группой по электробезопасности не ниже III из числа электротехнического персонала	п.1.4.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом	Юридическое лицо - МДОУ детский сад №107 Должностное лицо – заведующий

		требителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003г., №4145)	№107 Должностное лицо – заведующий Лебедева И.С.
15	Не выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с проектной документацией в здании детского сада 107.	п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145. п.1.7.82., п.1.7.55., п.1.7.78. ПУЭ	Юридическое лицо - МДОУ детский сад №107 Должностное лицо – заведующий Лебедева И.С.

*выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательных требованиям: _____
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

*выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

*нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 16.01 2018 г. №Т-28-пр;
2. Предписание № 7.1-0028пл-А/0026-2018 от 09.02.2018;
3. Копия Устава, утвержден приказом начальника управления образования администрации г.Твери №1257 от 20.11.2015;
4. Копия приказа «О назначении на должность» №63 от 06.06.2000

Подпись лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

О.В. Кулешова

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Заведующий МБДОУ детский сад №107 Лебедева Инна Сергеевна

(фамилия, имя отчество (последнее - при наличии), должность руководителя или должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

время 11.00 « 09 » 02 2018 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почт. адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д.73, г. Тверь, 170021
Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41
E-mail: tvenz@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>,
ОКПО 02844133, ОГРН 1067746766240, ИНН/КПП 7702609639/770201001

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 7.1-0028пл-П/0026-2018

170004, г. Тверь, ул. Константина Заслонова, д.17
(место составления акта проверки)

09.02.2018
(дата составления акта)

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №107 (Сокращенное название: МБДОУ детский сад №107). ИНН 6904031733 по результатам проведения плановой выездной проверки с целью устранения выявленных (плановой/внеплановой) нарушений, отраженных в акте проверки от 09.02.2018 года № 7.1-0028пл-А/0026-2018

На основании ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

МБДОУ детский сад №107

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения: обязательных требований федерального государственного энергетического надзора

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	
1.	Не организована эксплуатация электроустановок детского сада подготовленным электротехническим персоналом или силами специализированной организации по договору. В договоре с ООО «ВДПО» №АПС 118/17 от 13.02.17 указано только обслуживание электроустановок, без эксплуатации.	п.1.2.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003г., №4145	10.05.2018

О выполнении настоящего предписания в установленные выше сроки уведомить
Центральное управление Ростехнадзора по адресу: 170021, г. Тверь, ул. Дачная, 73.

Предписание выдали:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской
области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору

Кулеш

О.В. Кулешова

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Заведующий МБДОУ детский сад №107 Лебедева Инна Сергеевна

(фамилия, имя отчество (в случае если имеется должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя

« 09 » 02

2018 года



(подпись)

Лебедева ИС

(расшифровка подписи)

**Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение**

детский сад № 107

170011, г Тверь, ул. К. Заслонова, д. 17

Тел/факс (4822) 42-27-50

e-mail: ds107@detsad.tver.ru

« 18 » 13 2018г №
на № _____ « _____ » _____ 2018

Государственному инспектору отдела
государственного энергетического
надзора по Тверской области
Центрального управления Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор).

О.В.Кулешовой


Ответ на представление.

Администрация МБДОУ детского сада № 107 в ответ на Ваше предписание об устранении выявленных нарушений № 7.1-0028пл-П/0026-2018 от 09.02.2018г предоставляет график по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки

№ п/п	Замечания	Срок выполнения	Примечание
1	Не организована эксплуатация электроустановок д/с подготовленным электротехническим персоналом или силами специализированной организации по договору. В договоре с ООО «ВДПО» № АПС 118/17 от 13.02.17 указано только обслуживание электроустановок, без эксплуатации.	10.05.18	Заключено дополнительное соглашение
2	Не переоформлен акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон с электросетевой организацией.	10.05.18	. Выполнен
3	Не составлен перечень технической документации, утвержденный руководителем.	10.05.18	Выполнено
4	Отсутствует «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве».	10.05.18	Выполнено
5	Не назначен распоряжением работник с группой по электробезопасности не ниже III из числа электротехнического персонала для присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.	10.05.18	Выполнено
6	Отсутствуют паспорта заземляющих устройств здания детского сада с привязкой к зданиям.	10.05.18	Выполнено

7	Не предъявлено распоряжение о назначении лиц, ответственных за состояние, учет хранения и проверку электрозащитных средств.	10.05.18	Выполнено
8	Отсутствуют бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номер или наименование линии на вводных кабелях зданий детского сада.	10.05.18	Выполнено
9	Не соответствует фактической однолинейная электрическая схема здания детского сада № 107	10.05.18	Выполнено
10	Не установлено УЗО на групповую линию, питающую розеточную сеть для подключения водонагревателя пищеблока детского сада по адресу: ул. К.Заслонова, д.15,17	10.05.18	Выполнено
11	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской. К.Заслонова, д.17	10.05.18	Выполнено
12	Отсутствуют надписи на лицевой стороне панелей щитов д/с, указывающие названий и их диспетчерское наименование	10.05.18	Выполнено
13	Обновить надписи ЩО ул.К.Заслонова, д.17	10.05.18	Выполнено
14	Не выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с проектной документацией в здании ул.К.Заслонова, д.17	10.05.18	В работе

Заведующий МБДОУ детский сад № 107

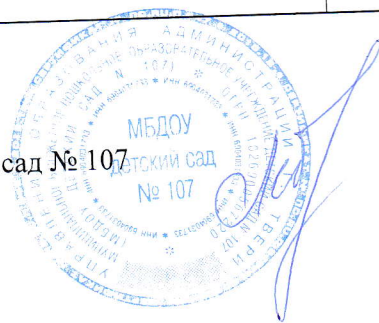

И.С.Лебедева